


1. Контакт 07 микросхем D1...D16, контакт 14, микросхемы D20, контакт 16 микросхемы D19, контакт 24 микросхем D17, D18 подключить к цепи +5V
2. Контакт 08 микросхем D1...D16, контакт 12 микросхем D17, D18 подключить к цепи 0V
3. Контакты колодки E1 обозначены условно

| | | | |
|------------------------------------|-------------|----------|-------|
| 3.082.900 ЭЭ | | | |
| Субблок SB-900 | | | |
| Схема электрическая принципиальная | | | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. |
| Разраб. | Зайцев А.В. | | Дата |
| Прое. | | | |
| Т.контр. | | | |
| Н.контр. | | | |
| Утв. | | | |
| Лист 1 | | Листов 2 | |
| ООО "Станки-РТМ" | | | |

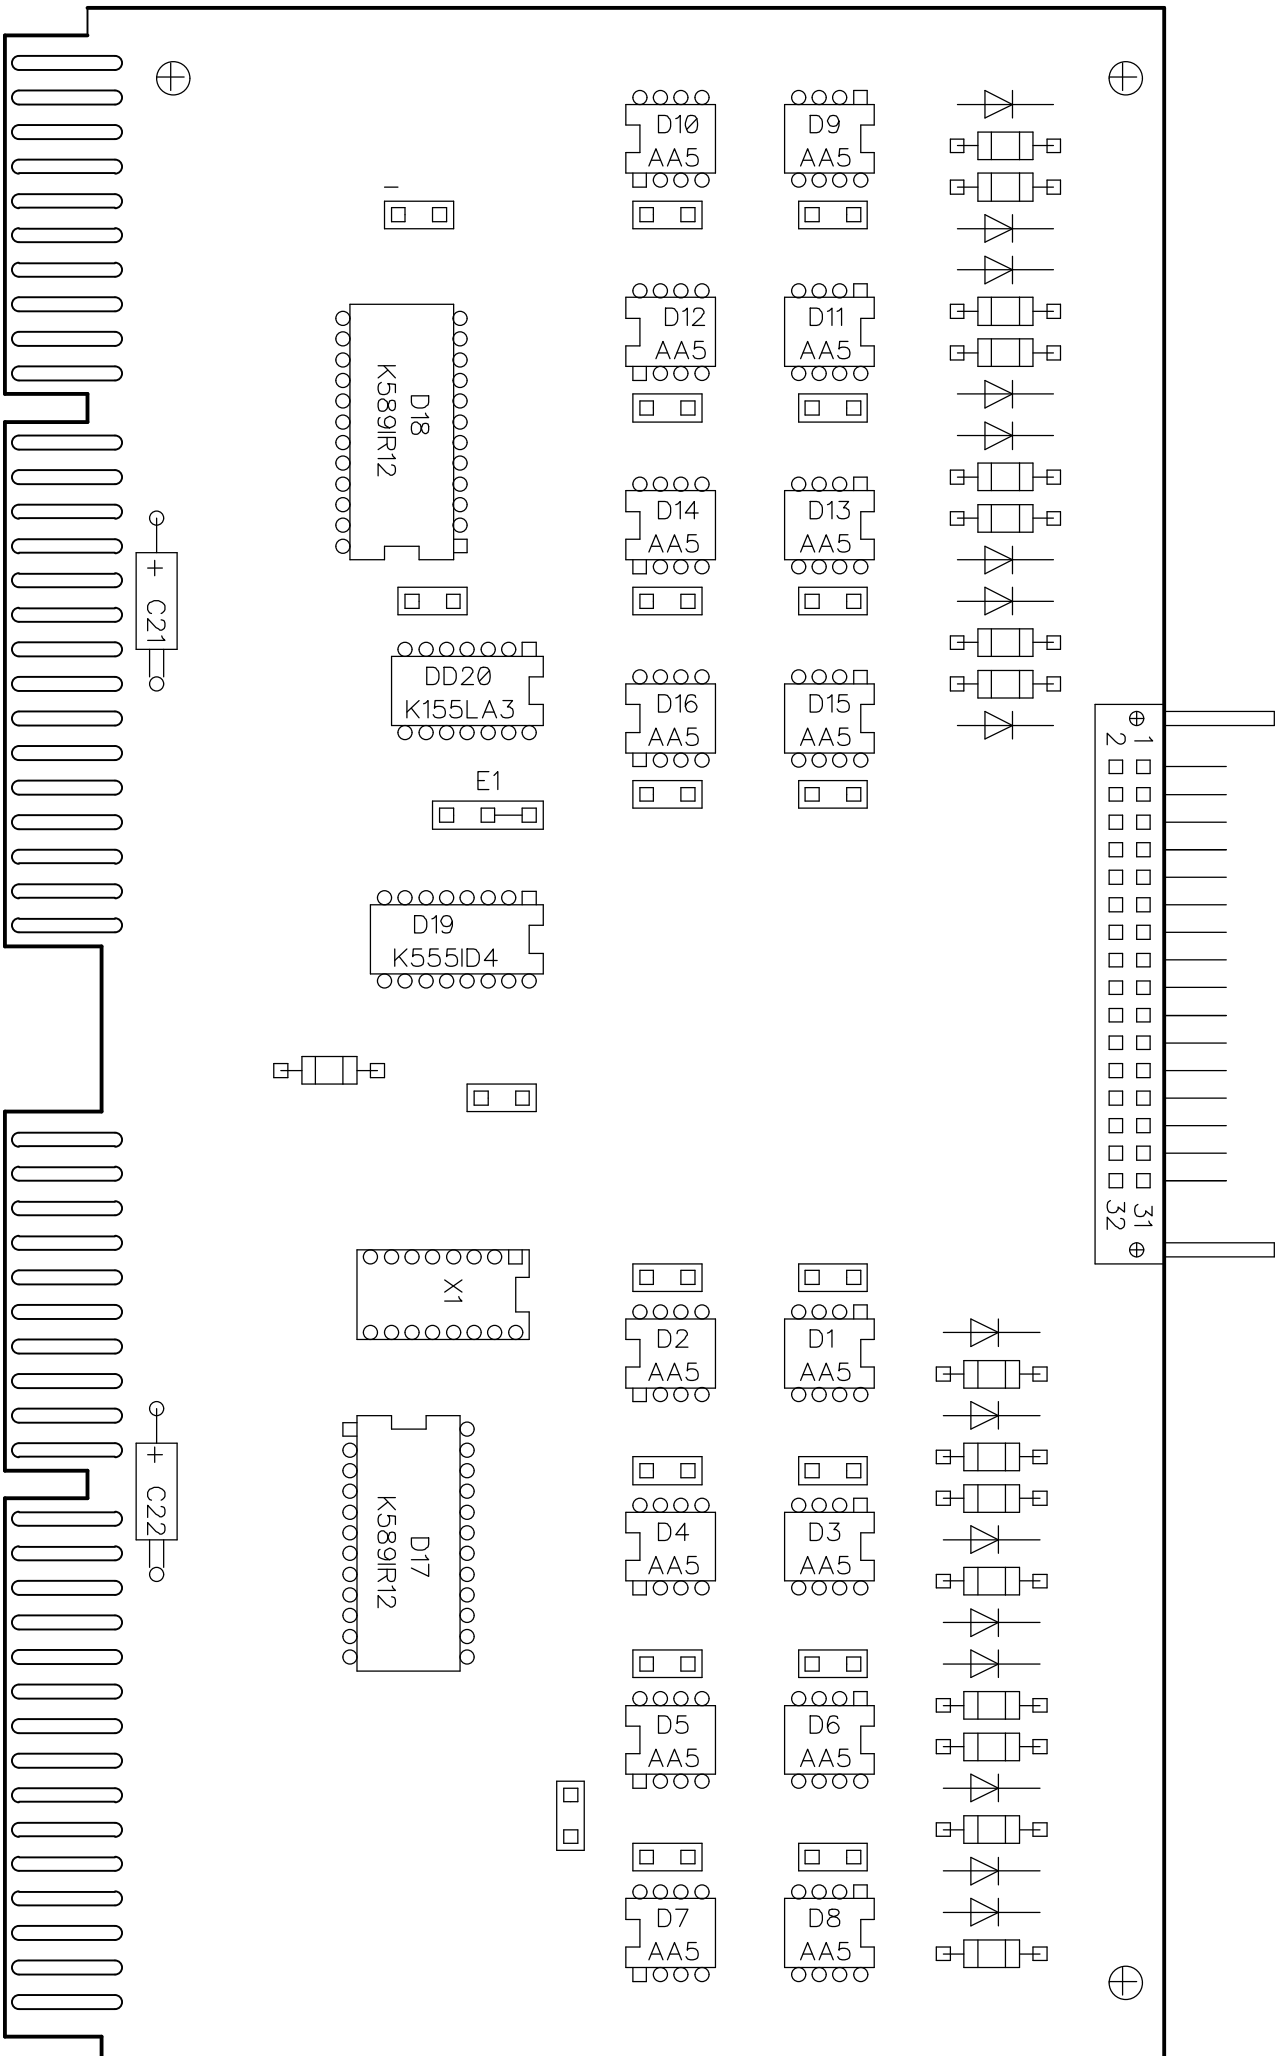

| | | | | |
|---------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
| Инв. N° подл. | Подп. и дата | Вз. инв. N° | Инв. N° дубл. | Подп. и дата |
|---------------|--------------|-------------|---------------|--------------|

| | | | | |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
| | | | | |

3.082.900 Э3

| | |
|------|---|
| Лист | 2 |
|------|---|